



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2023

№ 1585

**Об утверждении нормативов состава  
сточных вод для абонентов  
АО «Выксунский Водоканал» и отмене постановления  
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области  
от 24 сентября 2020 года №1989 «Об утверждении нормативов  
состава сточных вод для абонентов АО «Выксунский Водоканал»**

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:


1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов АО «Выксунский Водоканал» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 24 сентября 2020 года №1989 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов АО «Выксунский Водоканал».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  
местного самоуправления

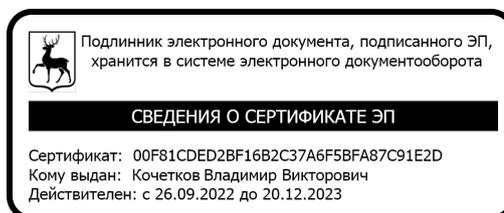

В.В. Кочетков

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа город Выкса  
Нижегородской области  
от 26.05.2023 № 1585

Нормативы состава сточных вод  
для абонентов АО «Выксунский Водоканал»

№ п/п	Наименование	Усредненное значение концентрации загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения $K_{вх}^i$ , мг/дм <sup>3</sup>	Усредненное значение концентрации загрязняющего вещества в сточных водах на выпуске сточных вод в водный объект с очистных сооружений $K_{вых}^i$ , мг/дм <sup>3</sup>	Норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, установленный для АО «Выксунский Водоканал», мг/дм <sup>3</sup> (НДС)	Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение
1	Фосфат-ион (по фосфору)	2,8	0,2	0,449	6,3
2	Аммоний-ион	30	0,45	0,5	33,3
3	Марганец	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Кадмий	0	0	0,005	0,005
5	Сульфиды	0,49	0,05	0,005	0,05
6	Взвешенные вещества	110	7,3	7,44	113
7	Стронций	0,52	0,54	0,4	0,4
8	Железо	2,69	0,37	0,1	0,72
9	Сухой остаток	600	584	1000	1028
10	ХПК	363	39	30	280
11	БПК <sub>пол</sub>	264,6	3,3	3	250
12	Фторид-анион	3,3	2,2	0,75	1,12